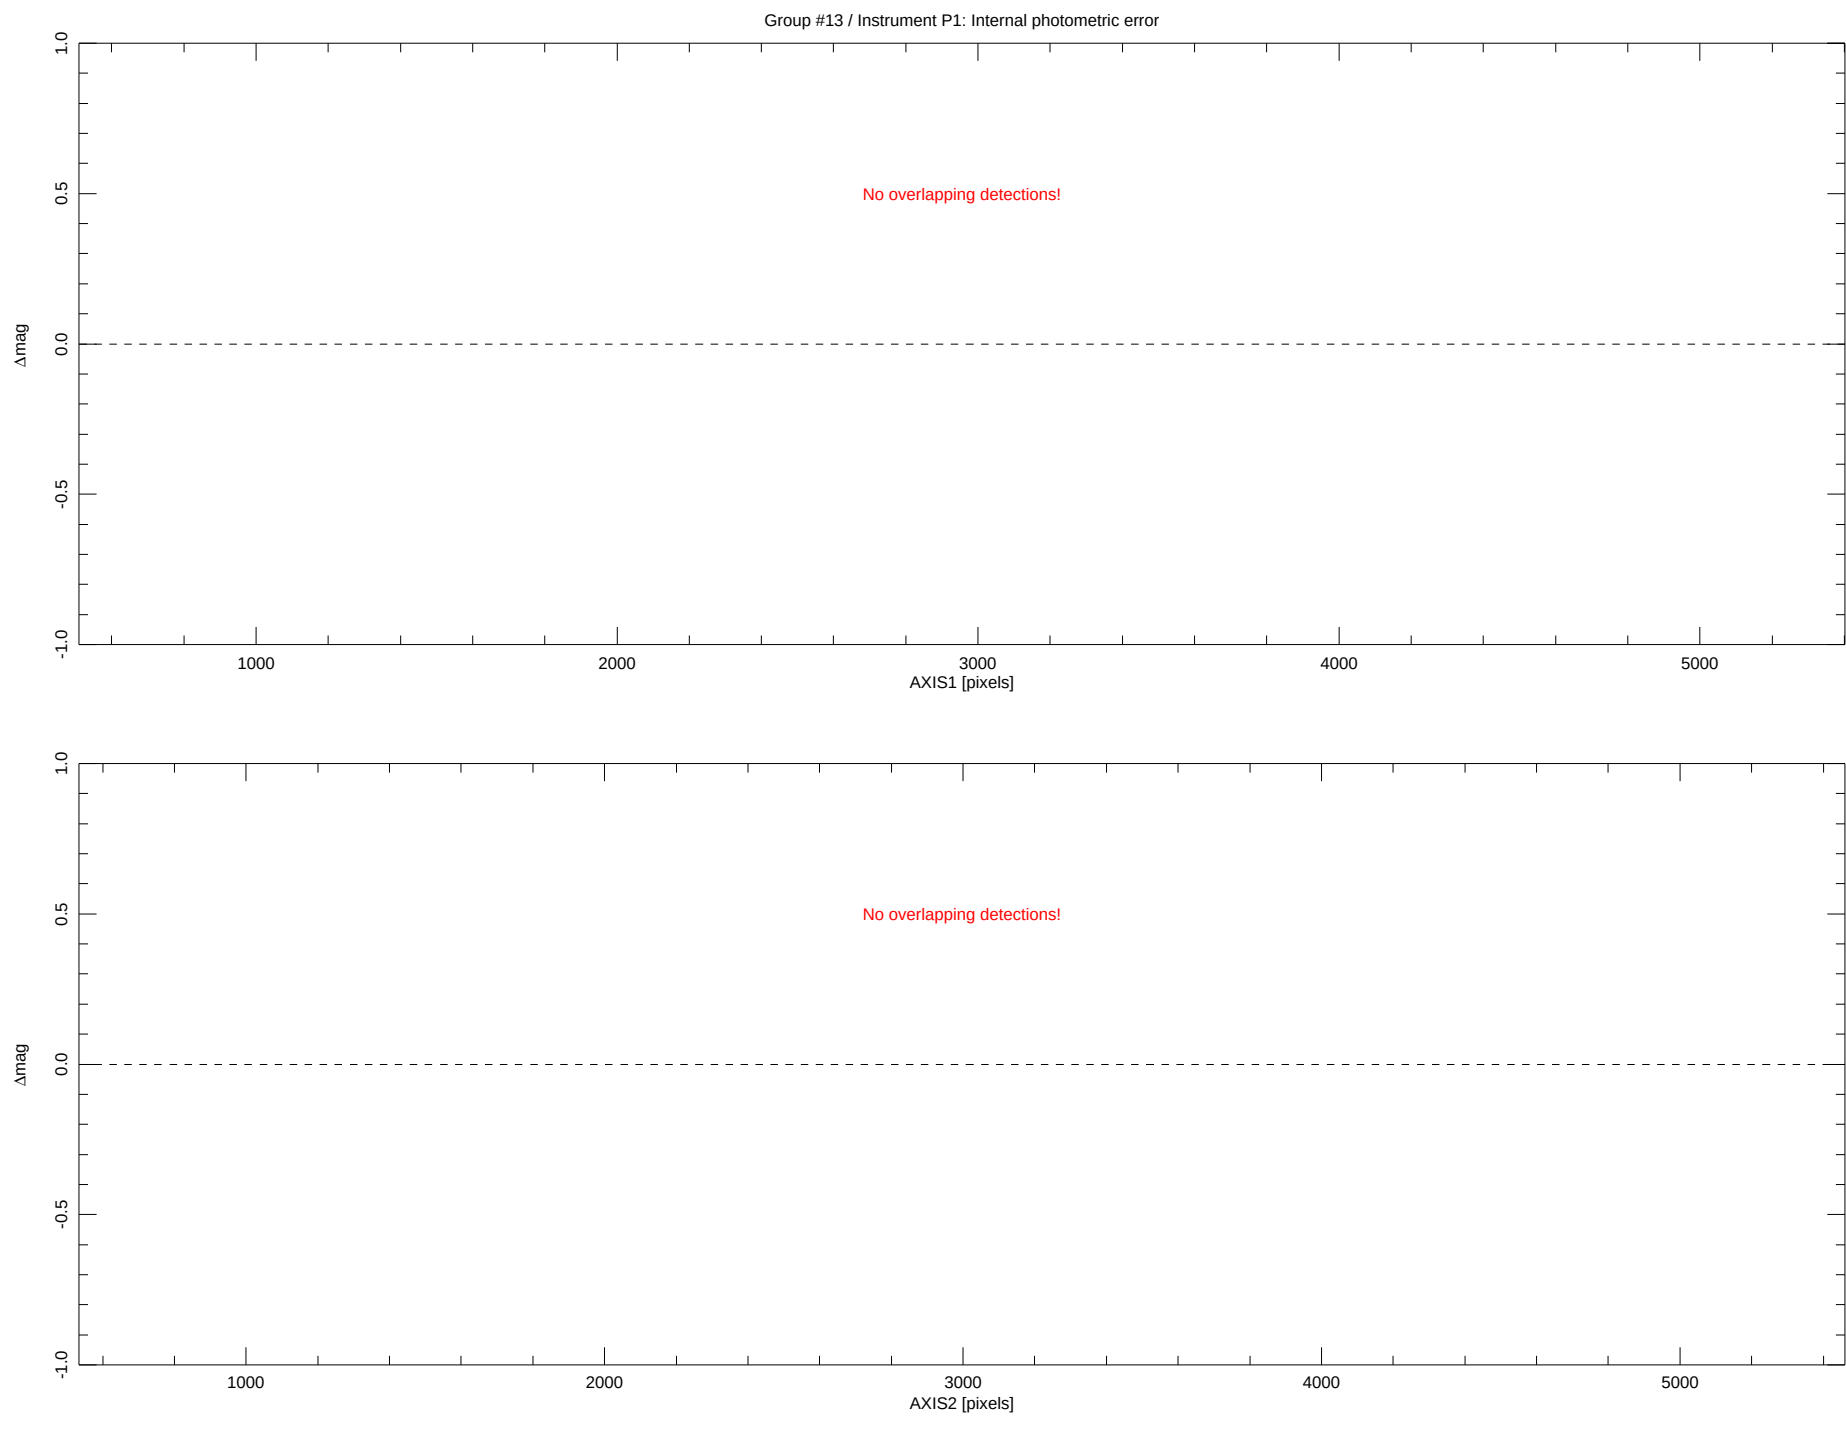
Group #13 / Instrument P1: Internal photometric error
No overlapping detections!
Δmag
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1000
2000
3000
4000
5000
AXIS1 [pixels]
No overlapping detections!
Δmag
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1000
2000
3000
4000
5000
AXIS2 [pixels]

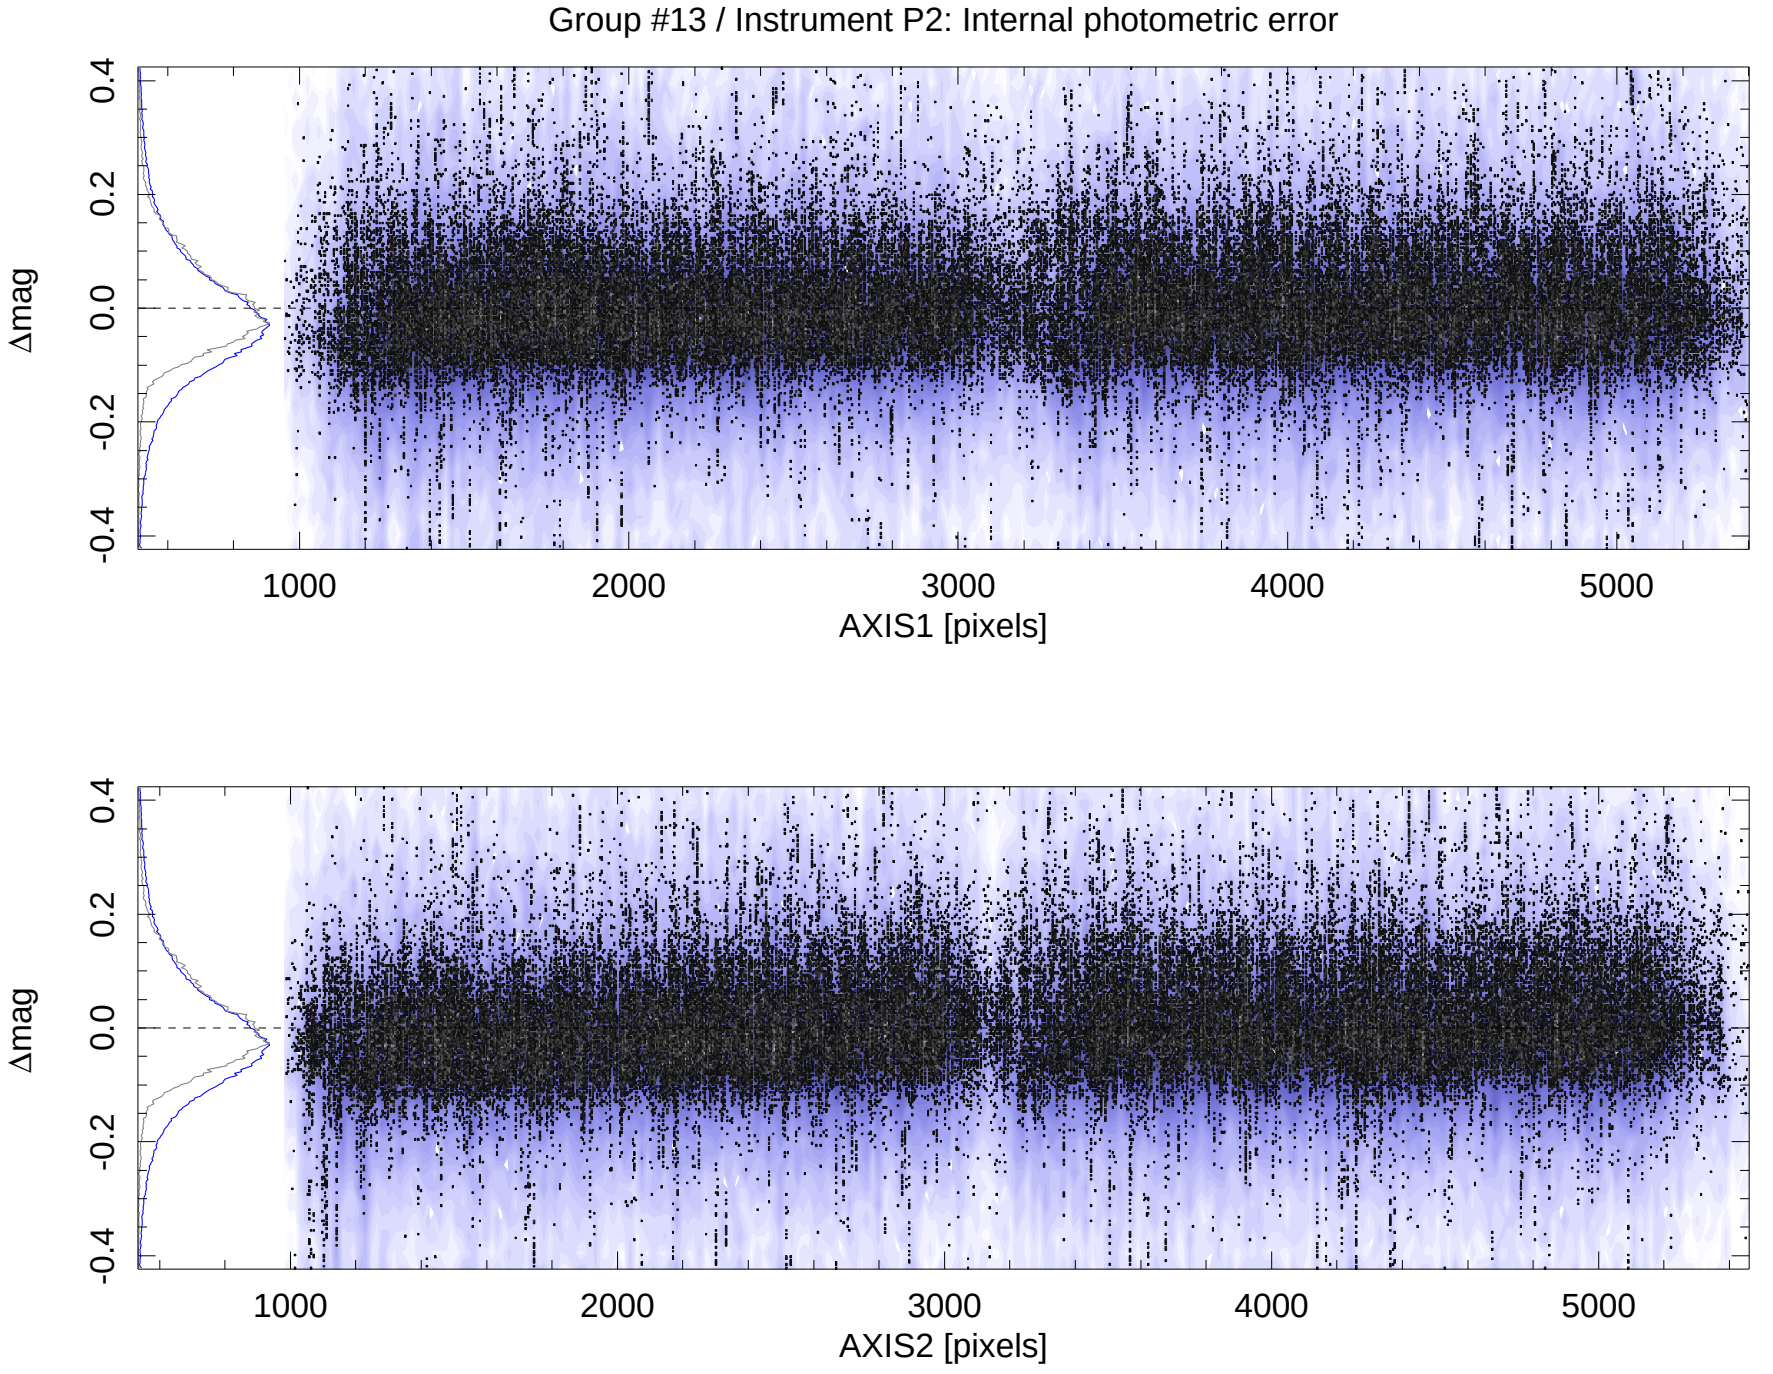
Group #13 / Instrument P2: Internal photometric error
Δmag
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
1000
2000
3000
4000
5000
AXIS1 [pixels]
Δmag
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
1000
2000
3000
4000
5000
AXIS2 [pixels]

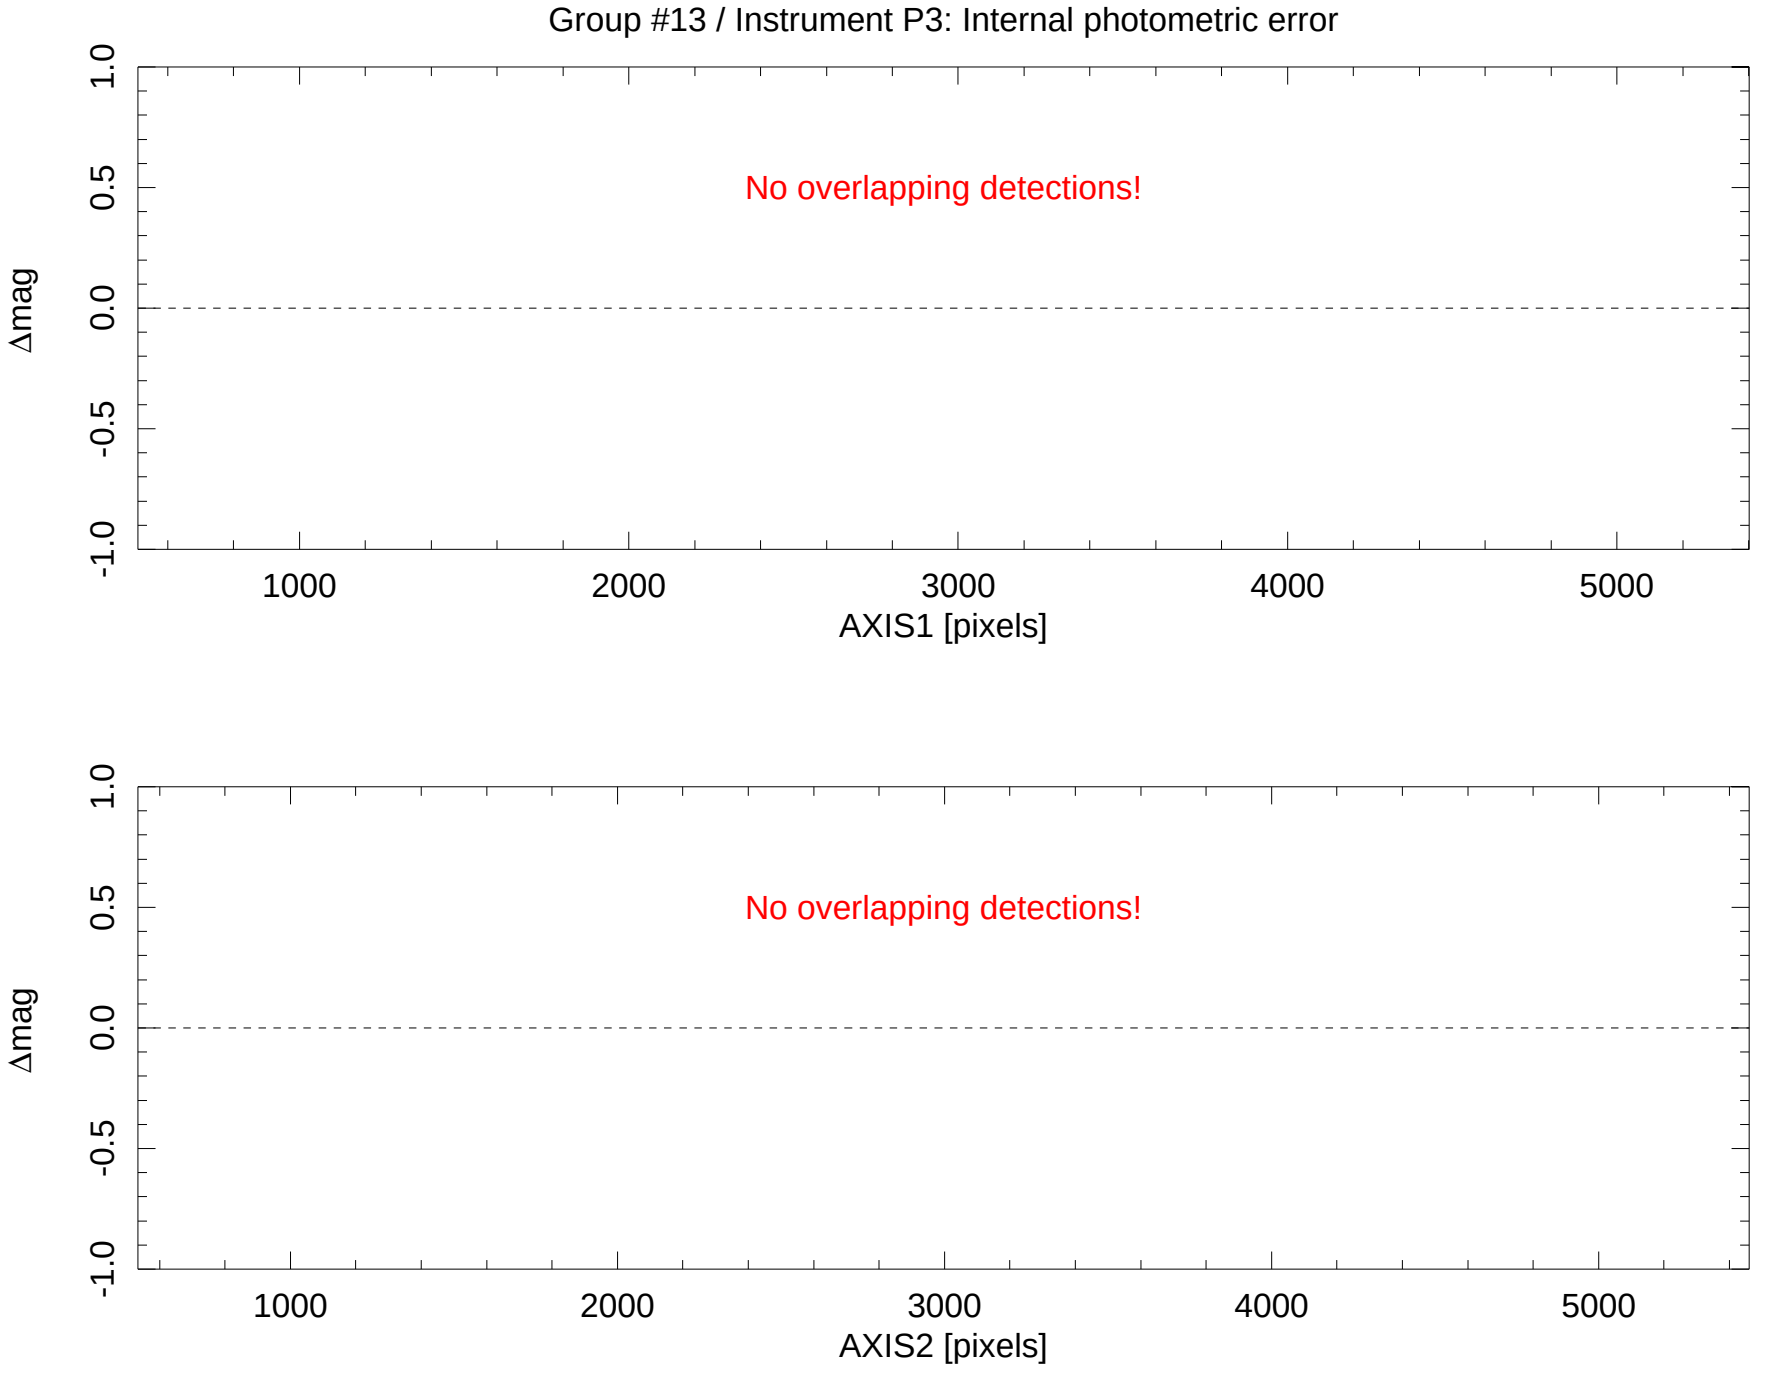
Group #13 / Instrument P3: Internal photometric error
No overlapping detections!
Δmag
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1000
2000
3000
4000
5000
AXIS1 [pixels]
No overlapping detections!
Δmag
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1000
2000
3000
4000
5000
AXIS2 [pixels]

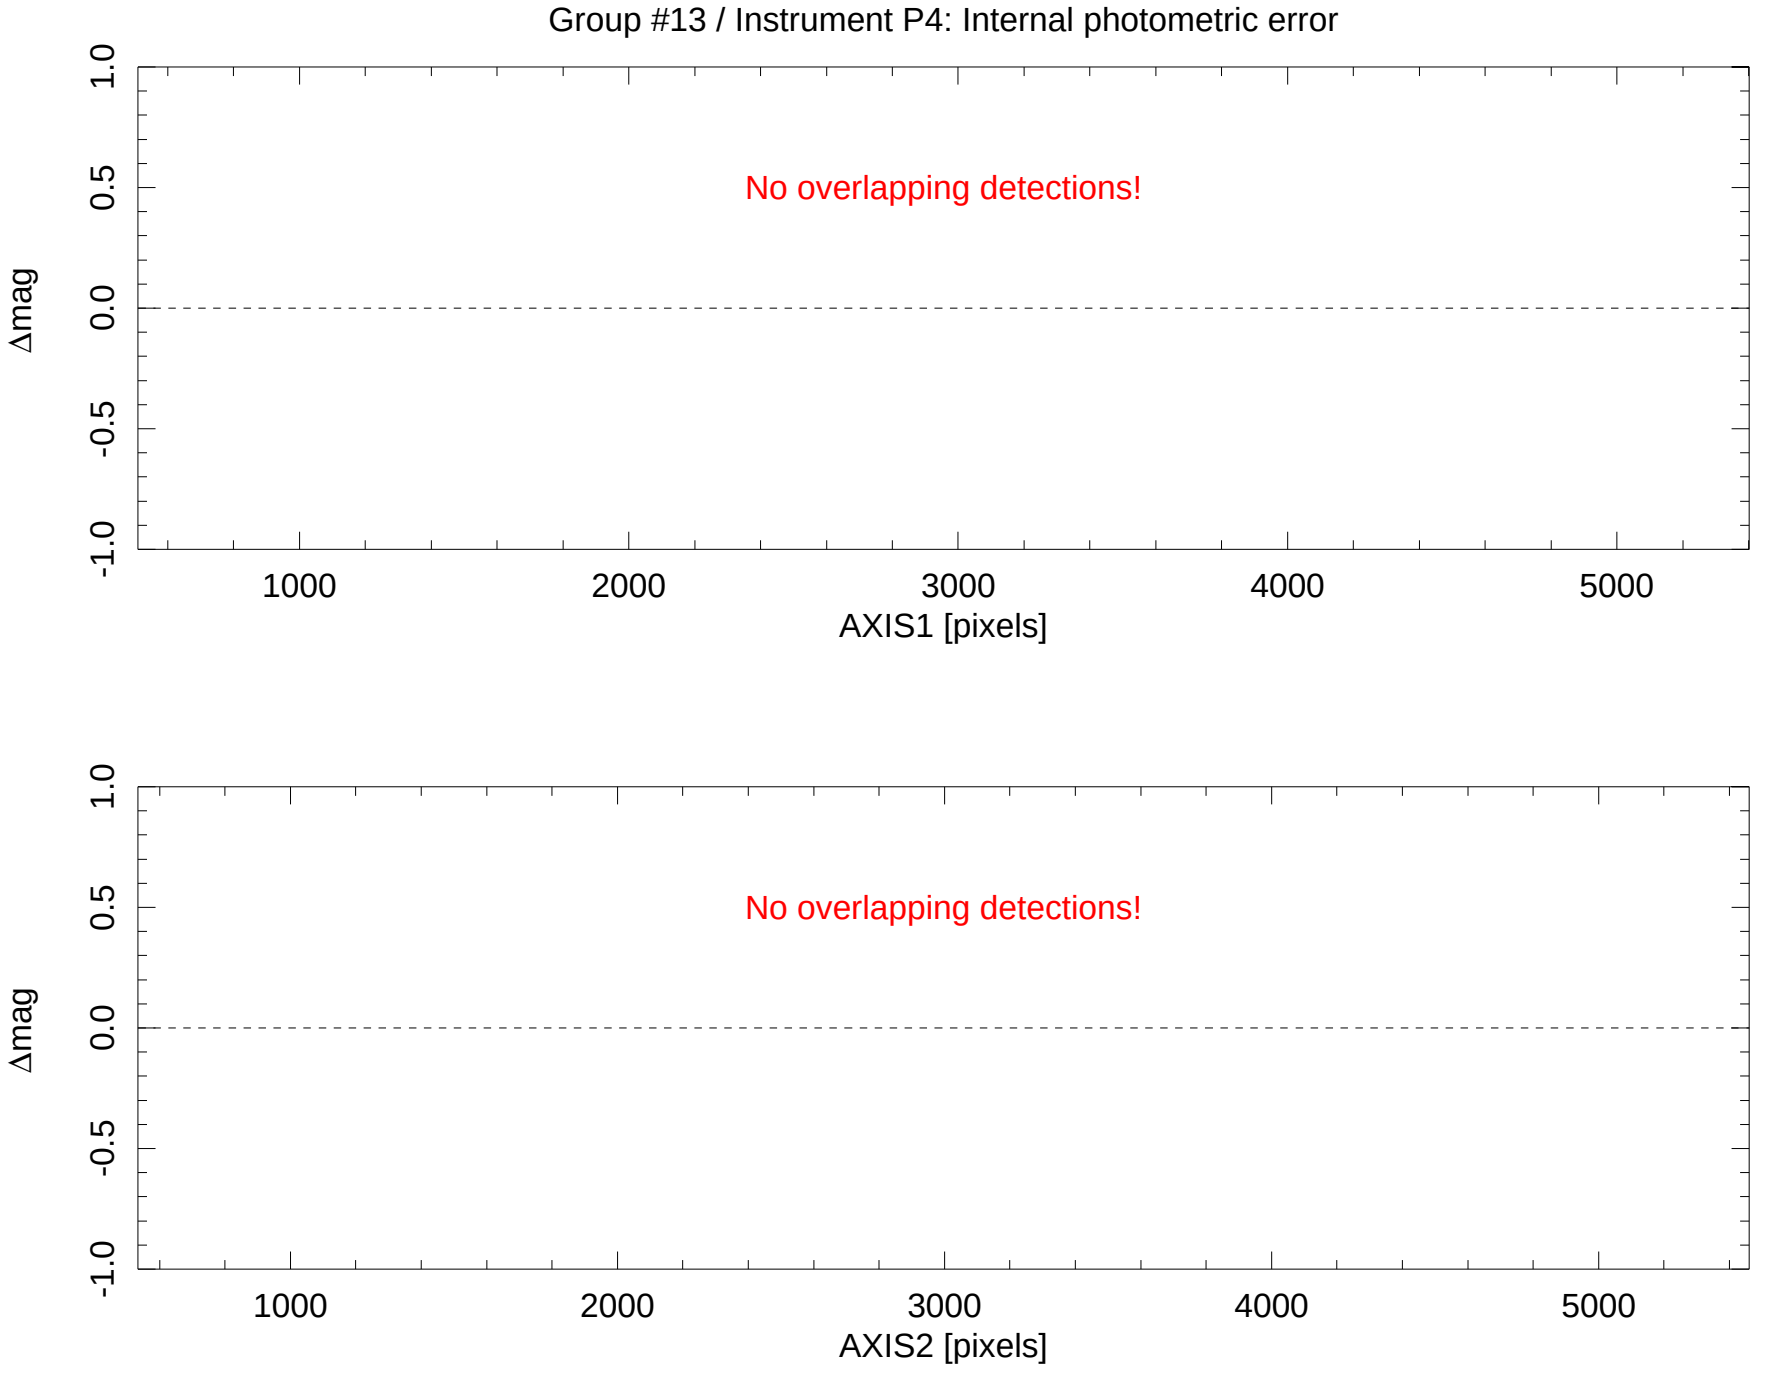
Group #13 / Instrument P4: Internal photometric error
No overlapping detections!
Δmag
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1000
2000
3000
4000
5000
AXIS1 [pixels]
No overlapping detections!
Δmag
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1000
2000
3000
4000
5000
AXIS2 [pixels]